
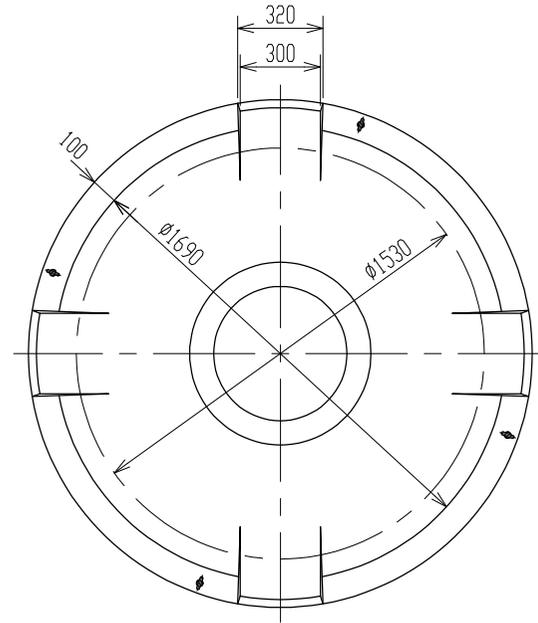


記号	来	歴	年月日	記入
△	タンク肉厚変更		H18.12.1	阿部

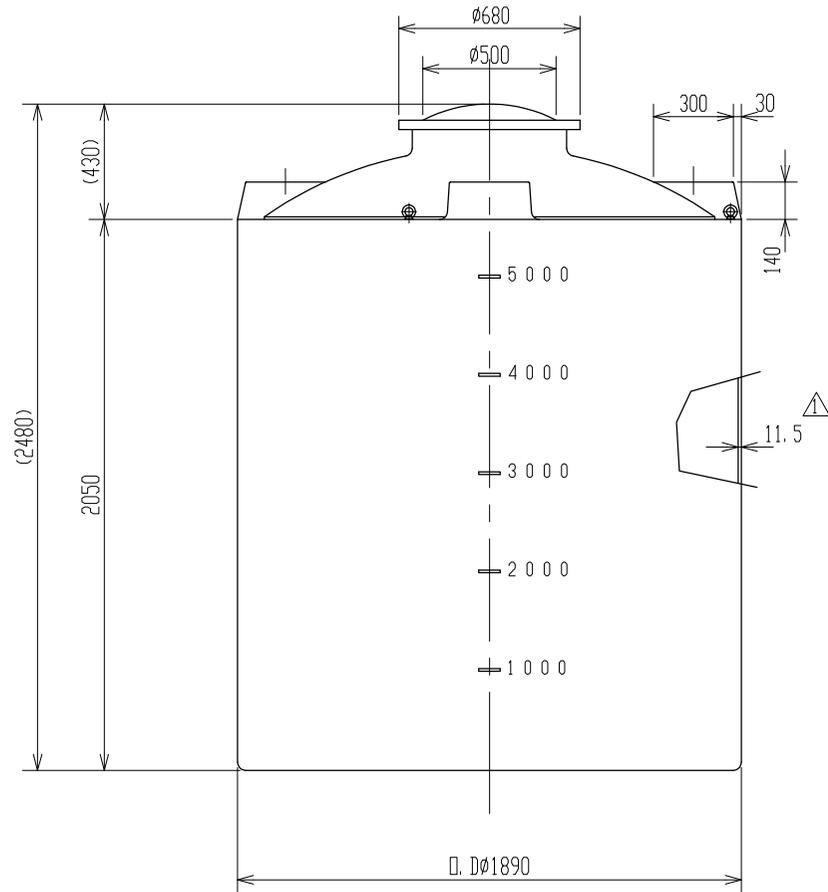

2. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリテ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
納入先					
設計	製図	検図	承認	名 称 UL-5000 製品図	
荒木	荒木				
年月日	H 9. 7. 17	尺度	1/20		
スイコ株式会社				図番	342691-07△